

版本	备注	日期
0A	标准图纸	06.2011
制图	校核	审核
(signature)	(signature)	(signature)

买方名称

标准图纸

项目名称

站名

标准图纸

柜名

备用电源自投屏
分段备自投均衡负荷方式


定货合同号

项目号

1				2			3			4			5		6			7			8		
A B C D E F	定义				生产合同号						页码	Total Sheets	日期	描述				Remark					
	A	=K01 +R05	AA1		-S-						1-	1	06.2011	备用电源自投屏 封面									
	A	=K01 +R05	AB1		-L002						1+	3	06.2011	电路图 备用电源自投屏 目录									
	A	=K01 +R05	AB2		-L002						2+	3	06.2011	文件目录表 备用电源自投屏 目录									
	A	=K01 +R05	AB3		-L002						3-	3	06.2011	文件目录表 备用电源自投屏 目录									
	B	=K01 +R05	BB1		-S003-0A						1-	1	06.2011	文件目录表 备用电源自投屏 单线图									
	B	=K01 +R05	BC1		-S005-0A						1-	1	06.2011	基础设计图 备用电源自投屏 ITEM DESIGNATION									
	S	=K01 +R05	GA1		-S020-0A						1-	1	06.2011	ITEM DESIGNATION 备用电源自投屏 直流电源布置图									
	S	=K01 +R05	NA1		-S030-0A						1+	2	06.2011	电路图 备用电源自投屏 出口回路图 电路图									
	S	=K01 +R05	NA2		-S030-0A						2-	2	06.2011	备用电源自投屏 出口回路图 电路图									
	S	=K01 +R05	QA1		-S045-0A						1+	2	06.2011	备用电源自投屏 输入信号 电路图									
	S	=K01 +R05	QA2		-S045-0A						2-	2	06.2011	备用电源自投屏 输入信号 电路图									
	S	=K01 +R05	RA1		-S050-0A						1-	1	06.2011	备用电源自投屏 信号输出 电路图									
	S	=K01 +R05	SA1		-S060-0A						1-	1	06.2011	备用电源自投屏 电流电压回路图 电路图									
S	=K01 +R05	VA1		-S070-0A						1-	1	06.2011	备用电源自投屏 系统通讯图										
				日期	06.2011	标准图纸				备用电源自投屏 目录						A	=K01						
				制图						Siemens AG							+R05	AB1					
				审核		标准图纸										页码 1+							
版 本	备注	日期	名称	标准	IEC 750	原始项目/目标项目/				文件目录表						-L002				3 页数			
1			2			3			4			5		6			7			8			

1				2			3			4			5		6			7			8					
定义				生产合同号							页码		Total Sheets	日期		描述					Remark					
A	S	=K01 +R05	ZQ1	-S080-0A							1-		1	06.2011		备用电源自投屏 LED指示灯定义					A					
	S	=K01 +R05	ZR1	-S081-0A							1-		1	06.2011		备用电源自投屏 7VU681										
	S	=K01 +R05	ZY1	-S088-0A							1+		2	06.2011		电路图 备用电源自投屏 辅助设备										
B	S	=K01 +R05	ZY2	-S088-0A							2-		2	06.2011		电路图 备用电源自投屏 辅助设备					B					
	T	=K01 +R05	ZZ1	-L090-0A							1-		1	06.2011		电路图 备用电源自投屏 材料清单										
	U	=K01 +R05	UA1	-V091-0A							1+		2	06.2011		零部件目录表 备用电源自投屏 屏柜布置图 电路图										
C	U	=K01 +R05	UA2	-V091-0A							2-		2	06.2011		备用电源自投屏 屏柜布置图					C					
	V	=K01 +R05	VA1	-S095-0A							1+		9	06.2011		电路图 备用电源自投屏 =K01+R05-X110										
	V	=K01 +R05	VA2	-S095-0A							2+		9	06.2011		连接表 备用电源自投屏 =K01+R05-X111										
D	V	=K01 +R05	VA3	-S095-0A							3+		9	06.2011		连接表 备用电源自投屏 =K01+R05-X401					D					
	V	=K01 +R05	VA4	-S095-0A							4+		9	06.2011		连接表 备用电源自投屏 =K01+R05-X402										
	V	=K01 +R05	VA5	-S095-0A							5+		9	06.2011		连接表 备用电源自投屏 =K01+R05-X501										
E	V	=K01 +R05	VA6	-S095-0A							6+		9	06.2011		连接表 备用电源自投屏 =K01+R05-X601					E					
	V	=K01 +R05	VA7	-S095-0A							7+		9	06.2011		连接表 备用电源自投屏 =K01+R05-X701										
	连接表																									
				日期			06.2011			标准图纸				备用电源自投屏				A			=K01					
				制图						Siemens AG				目录							+R05			AB2		
				审核										文件目录表							-L002			页码 2+		
版 本		备注		日期		名称		标准		IEC 750		原始项目/目标项目/											3 页数			
1				2			3			4			5		6			7			8					


1		2		3		4		5		6		7		8	
A	定义				生产合同号				页码	Total Sheets	日期	描述			Remark
	V	=K01 +R05	VA8	-S095-0A				8+	9	06.2011	备用电源自投屏 =K01+R05-X702			A	
	V	=K01 +R05	VA9	-S095-0A				9-	9	06.2011	连接表 备用电源自投屏 =K01+R05-X900 连接表				
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
CopyRight (C) Siemens AG 2005 All Rights Reserved															A
项目 D:/ELCAD_PROJECT/120000-standard drawings/fast transfer/ELCAD/=K01+R05.pro PTD80617 符号库 1: 转换文件 A: Date 符号库 2: 转换文件 B: 符号库 3: 转换文件 C: 符号库 4: 转换文件 D: Appr.															
Archive: =K01 / +R05 / A / AB / 3															
ELCAD-版本: 7.3.1 最后使用: 4.07.11															
版 本	备注	日期	名称	标准	IEC 750	原始项目/目标项目/				文件目录表			-L002		3 页数
1		2		3		4		5		6		7		8	

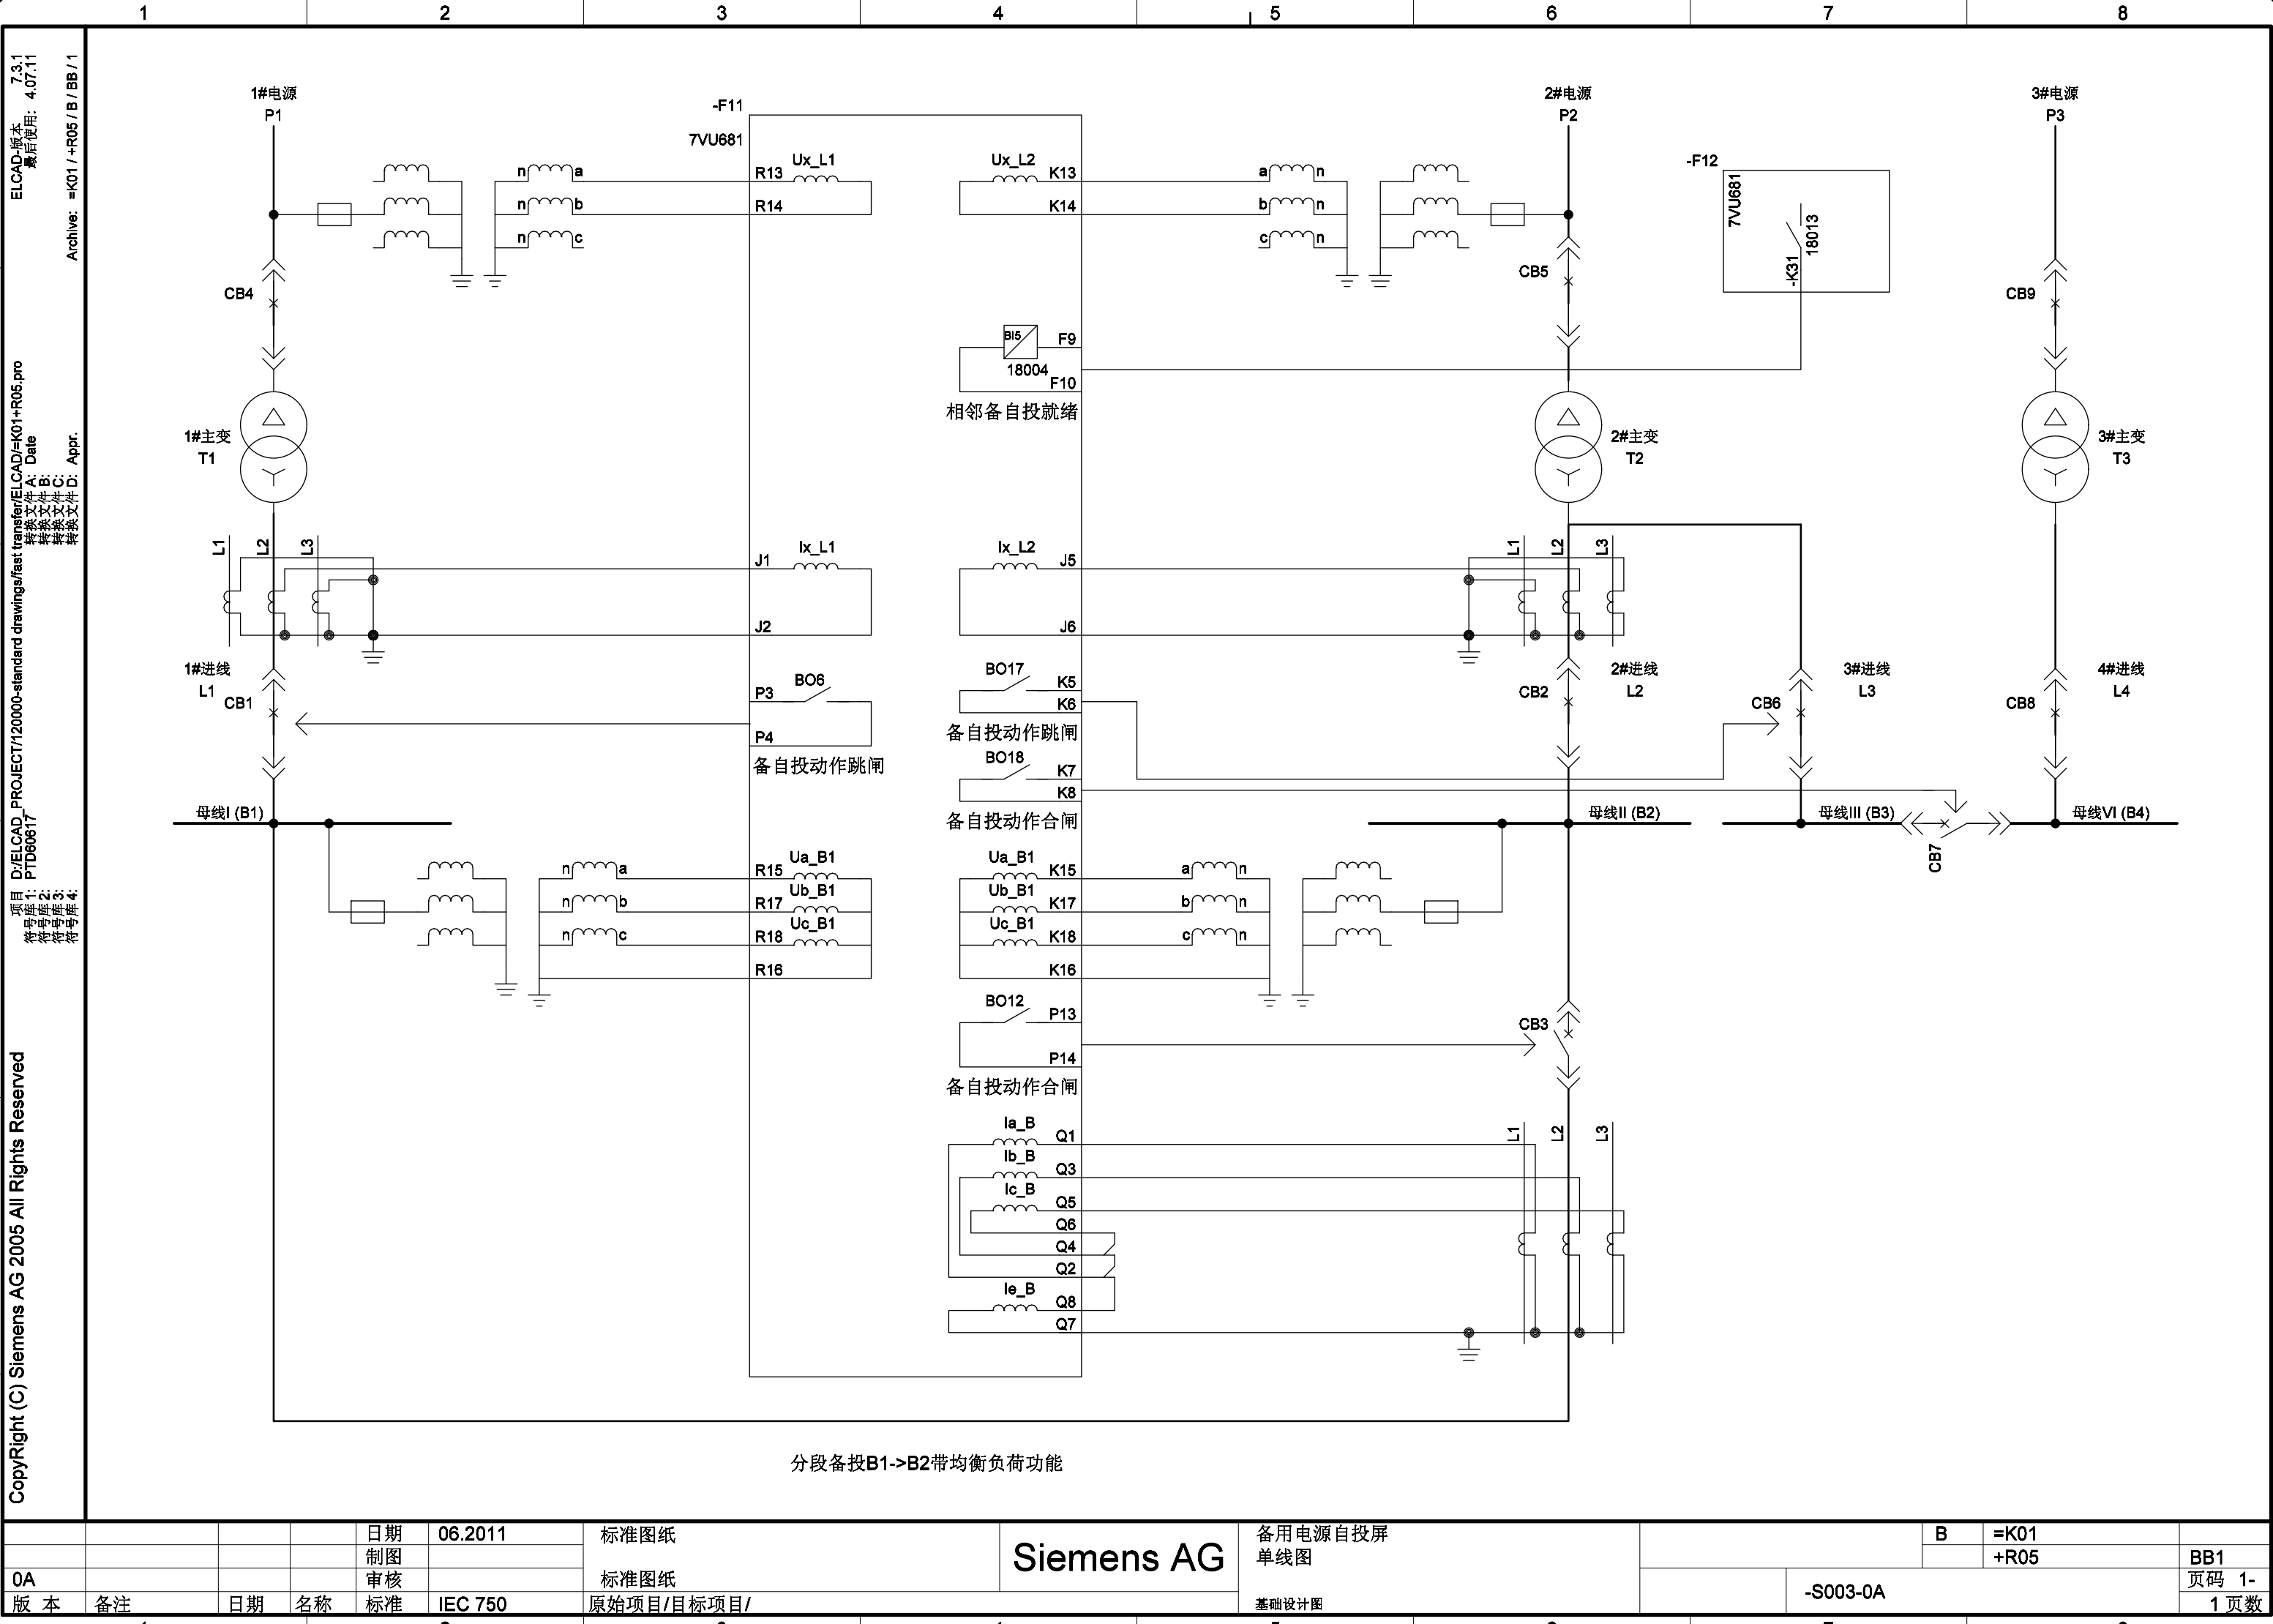

COUNTER PART
SECCION NUMERACION


A	GENERAL ARRANGEMENTS PLANOS GENERALES									
B	<table> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>COUNTING NO. NUMERACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SUB-FUNCTION SUB-FUNCION</td> </tr> </table>						COUNTING NO. NUMERACION			SUB-FUNCTION SUB-FUNCION
		COUNTING NO. NUMERACION								
		SUB-FUNCTION SUB-FUNCION								
D	AC POWER SUPPLY									
G	DC POWER SUPPLY									
M	CONTROL									
N	PROTECTION PROTECCION A PRIMARY PROT. PROT.PRINCIPAL B SECONDARY PROT. PROT.RESPALDO C AUTO-RECLOSER E TRANSFORMER DEVICE									
R	SIGNALLING SENALIZACION									
S	TRANSFORMER CIRCUITS A CURRENT B VOLTAGE									
Z	CIRCUIT DIAGRAMS OF PROT. ESQUEMA DE CIRCUITOS DE PROT. Q MARSHALLING DEVICES R PROTECTION PROTECCION S STATION CONTROL UNIT J VOLTAGE REGULATOR Y AUXILIARY EQUIPMENT AUX. COMPONENTES									
	<table> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>COUNTING NO. NUMERACION</td> </tr> </table>		COUNTING NO. NUMERACION							
COUNTING NO. NUMERACION										

RESUMEN DE INSTRUCCIONES PARA DOCUMENTACION DE CIRCUITOS
NORMA DIN 40719 PARTE 2.PARTICULARMENTE PARA DOCUMENTOS DE PROTECCION

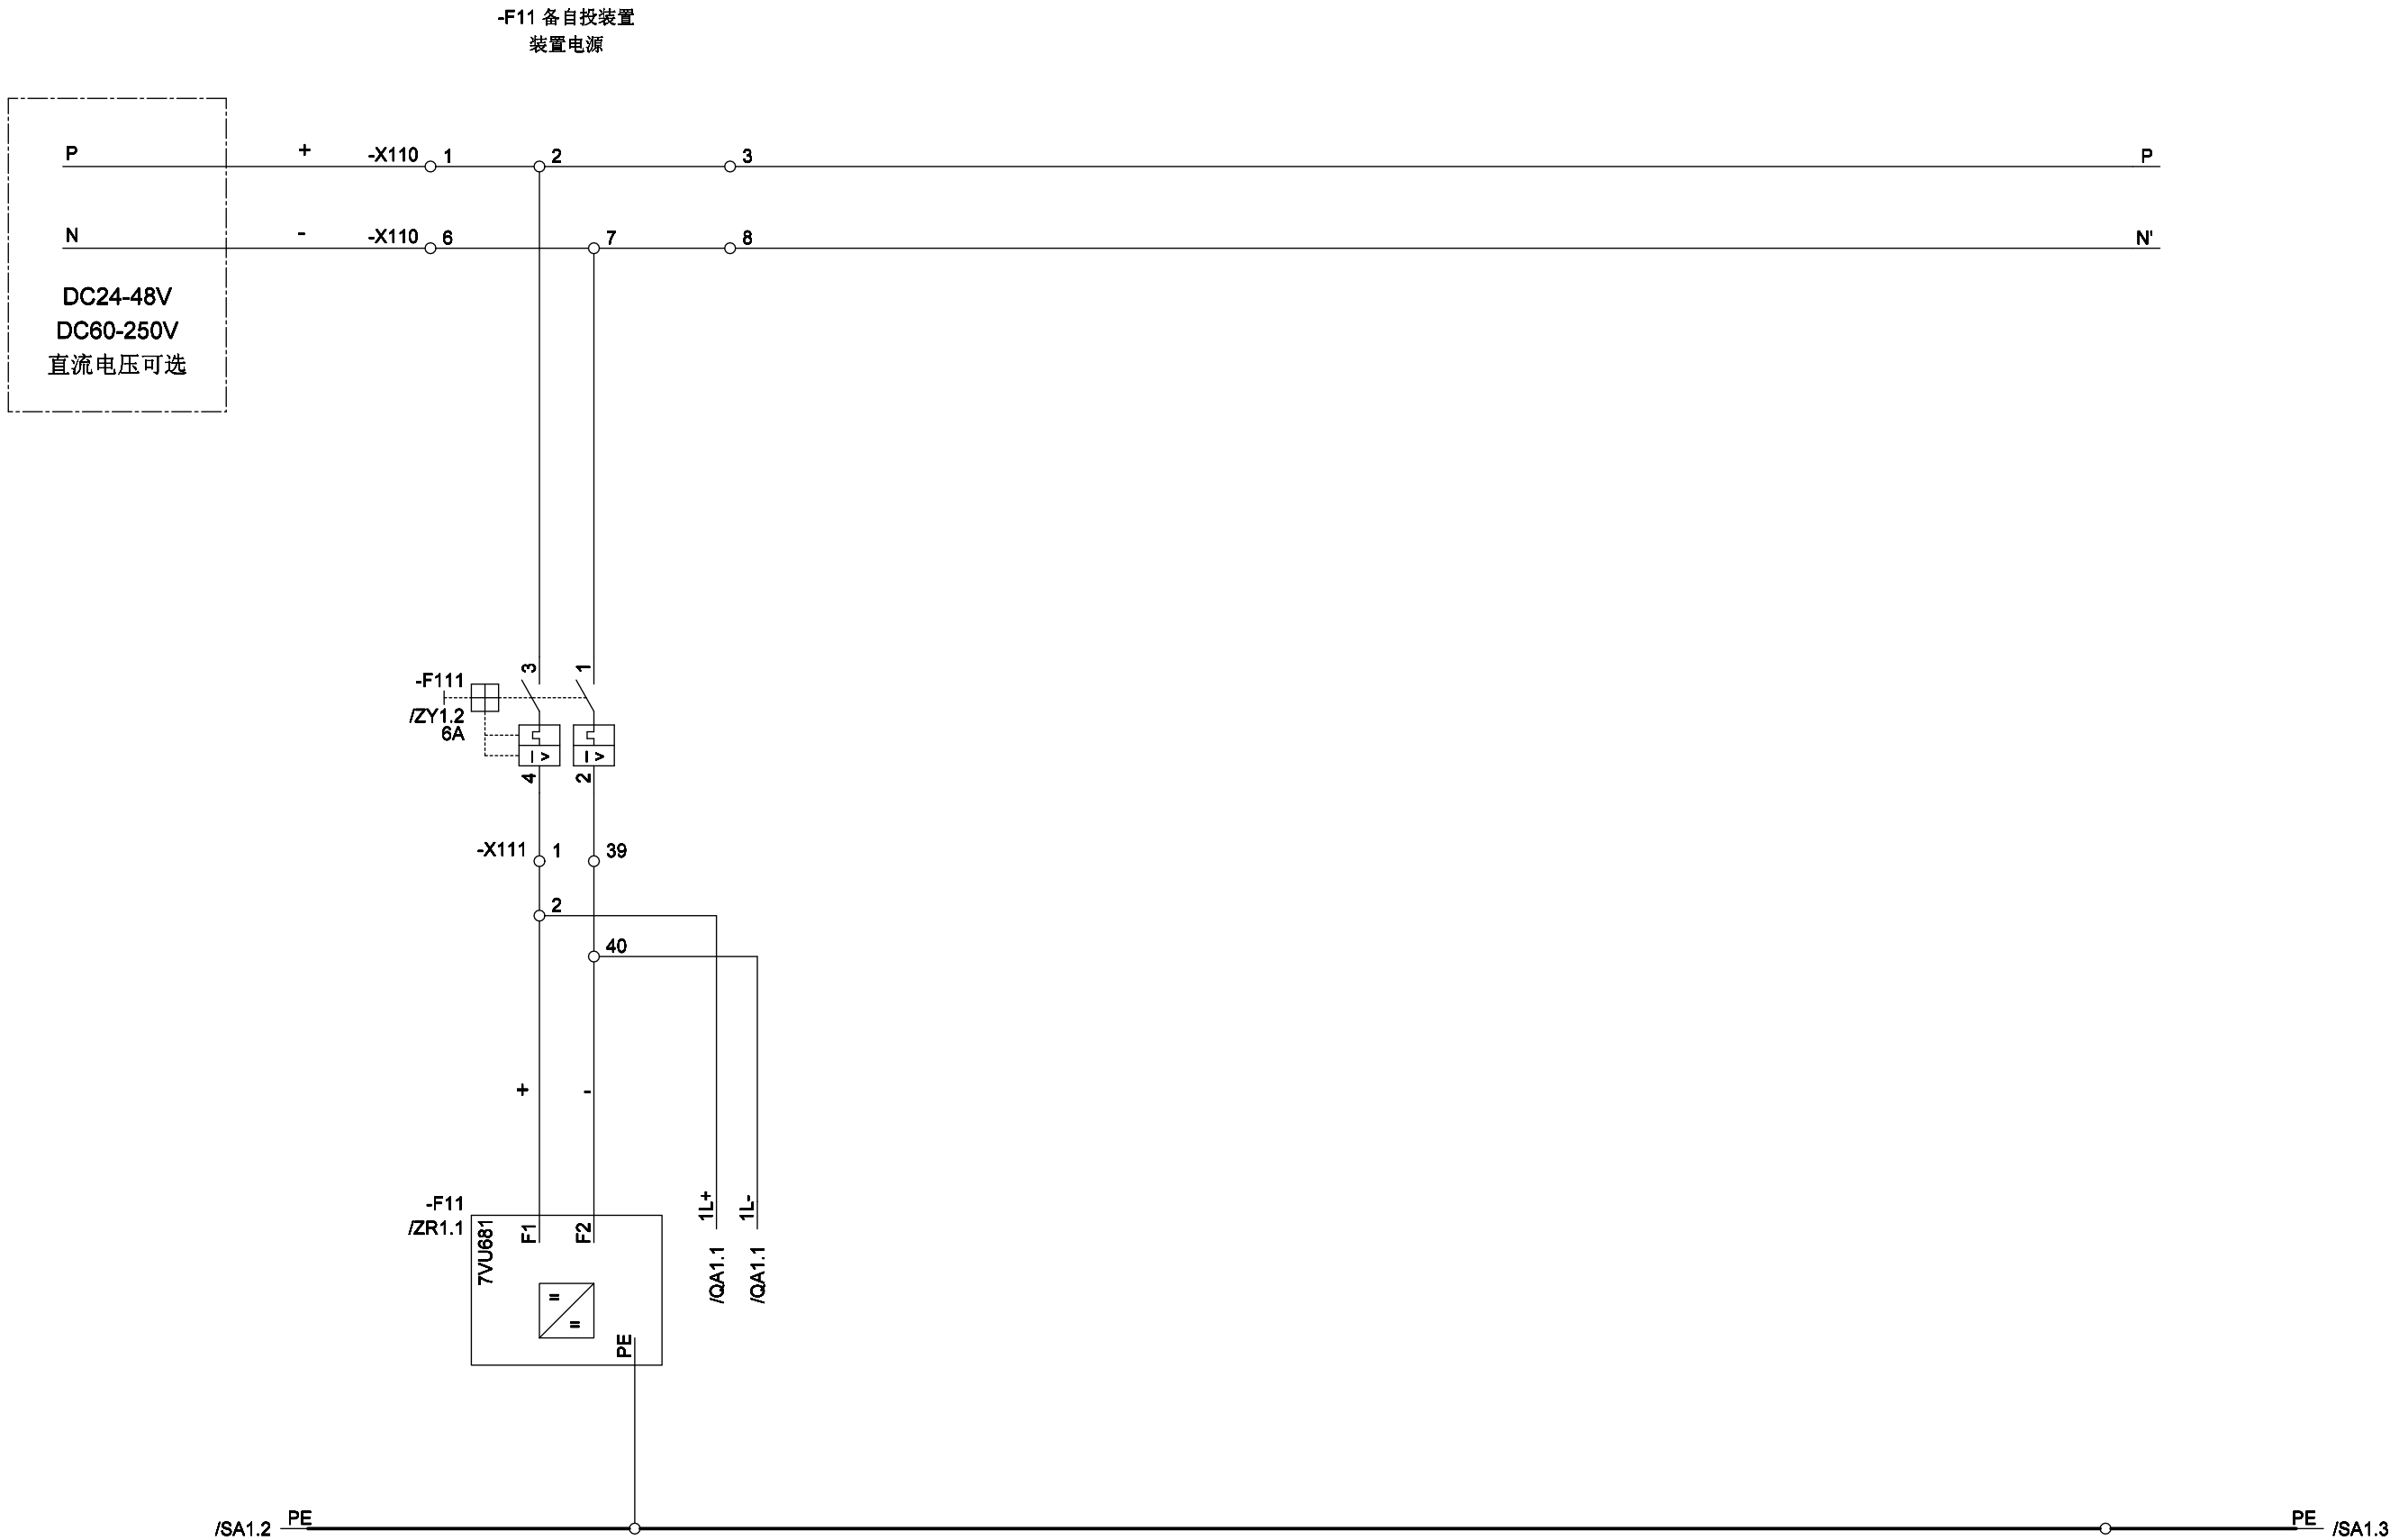


WIRING : 1.5 , Grey


S	=K01	
	+R05	GA1
		页码 1-
		1 页数

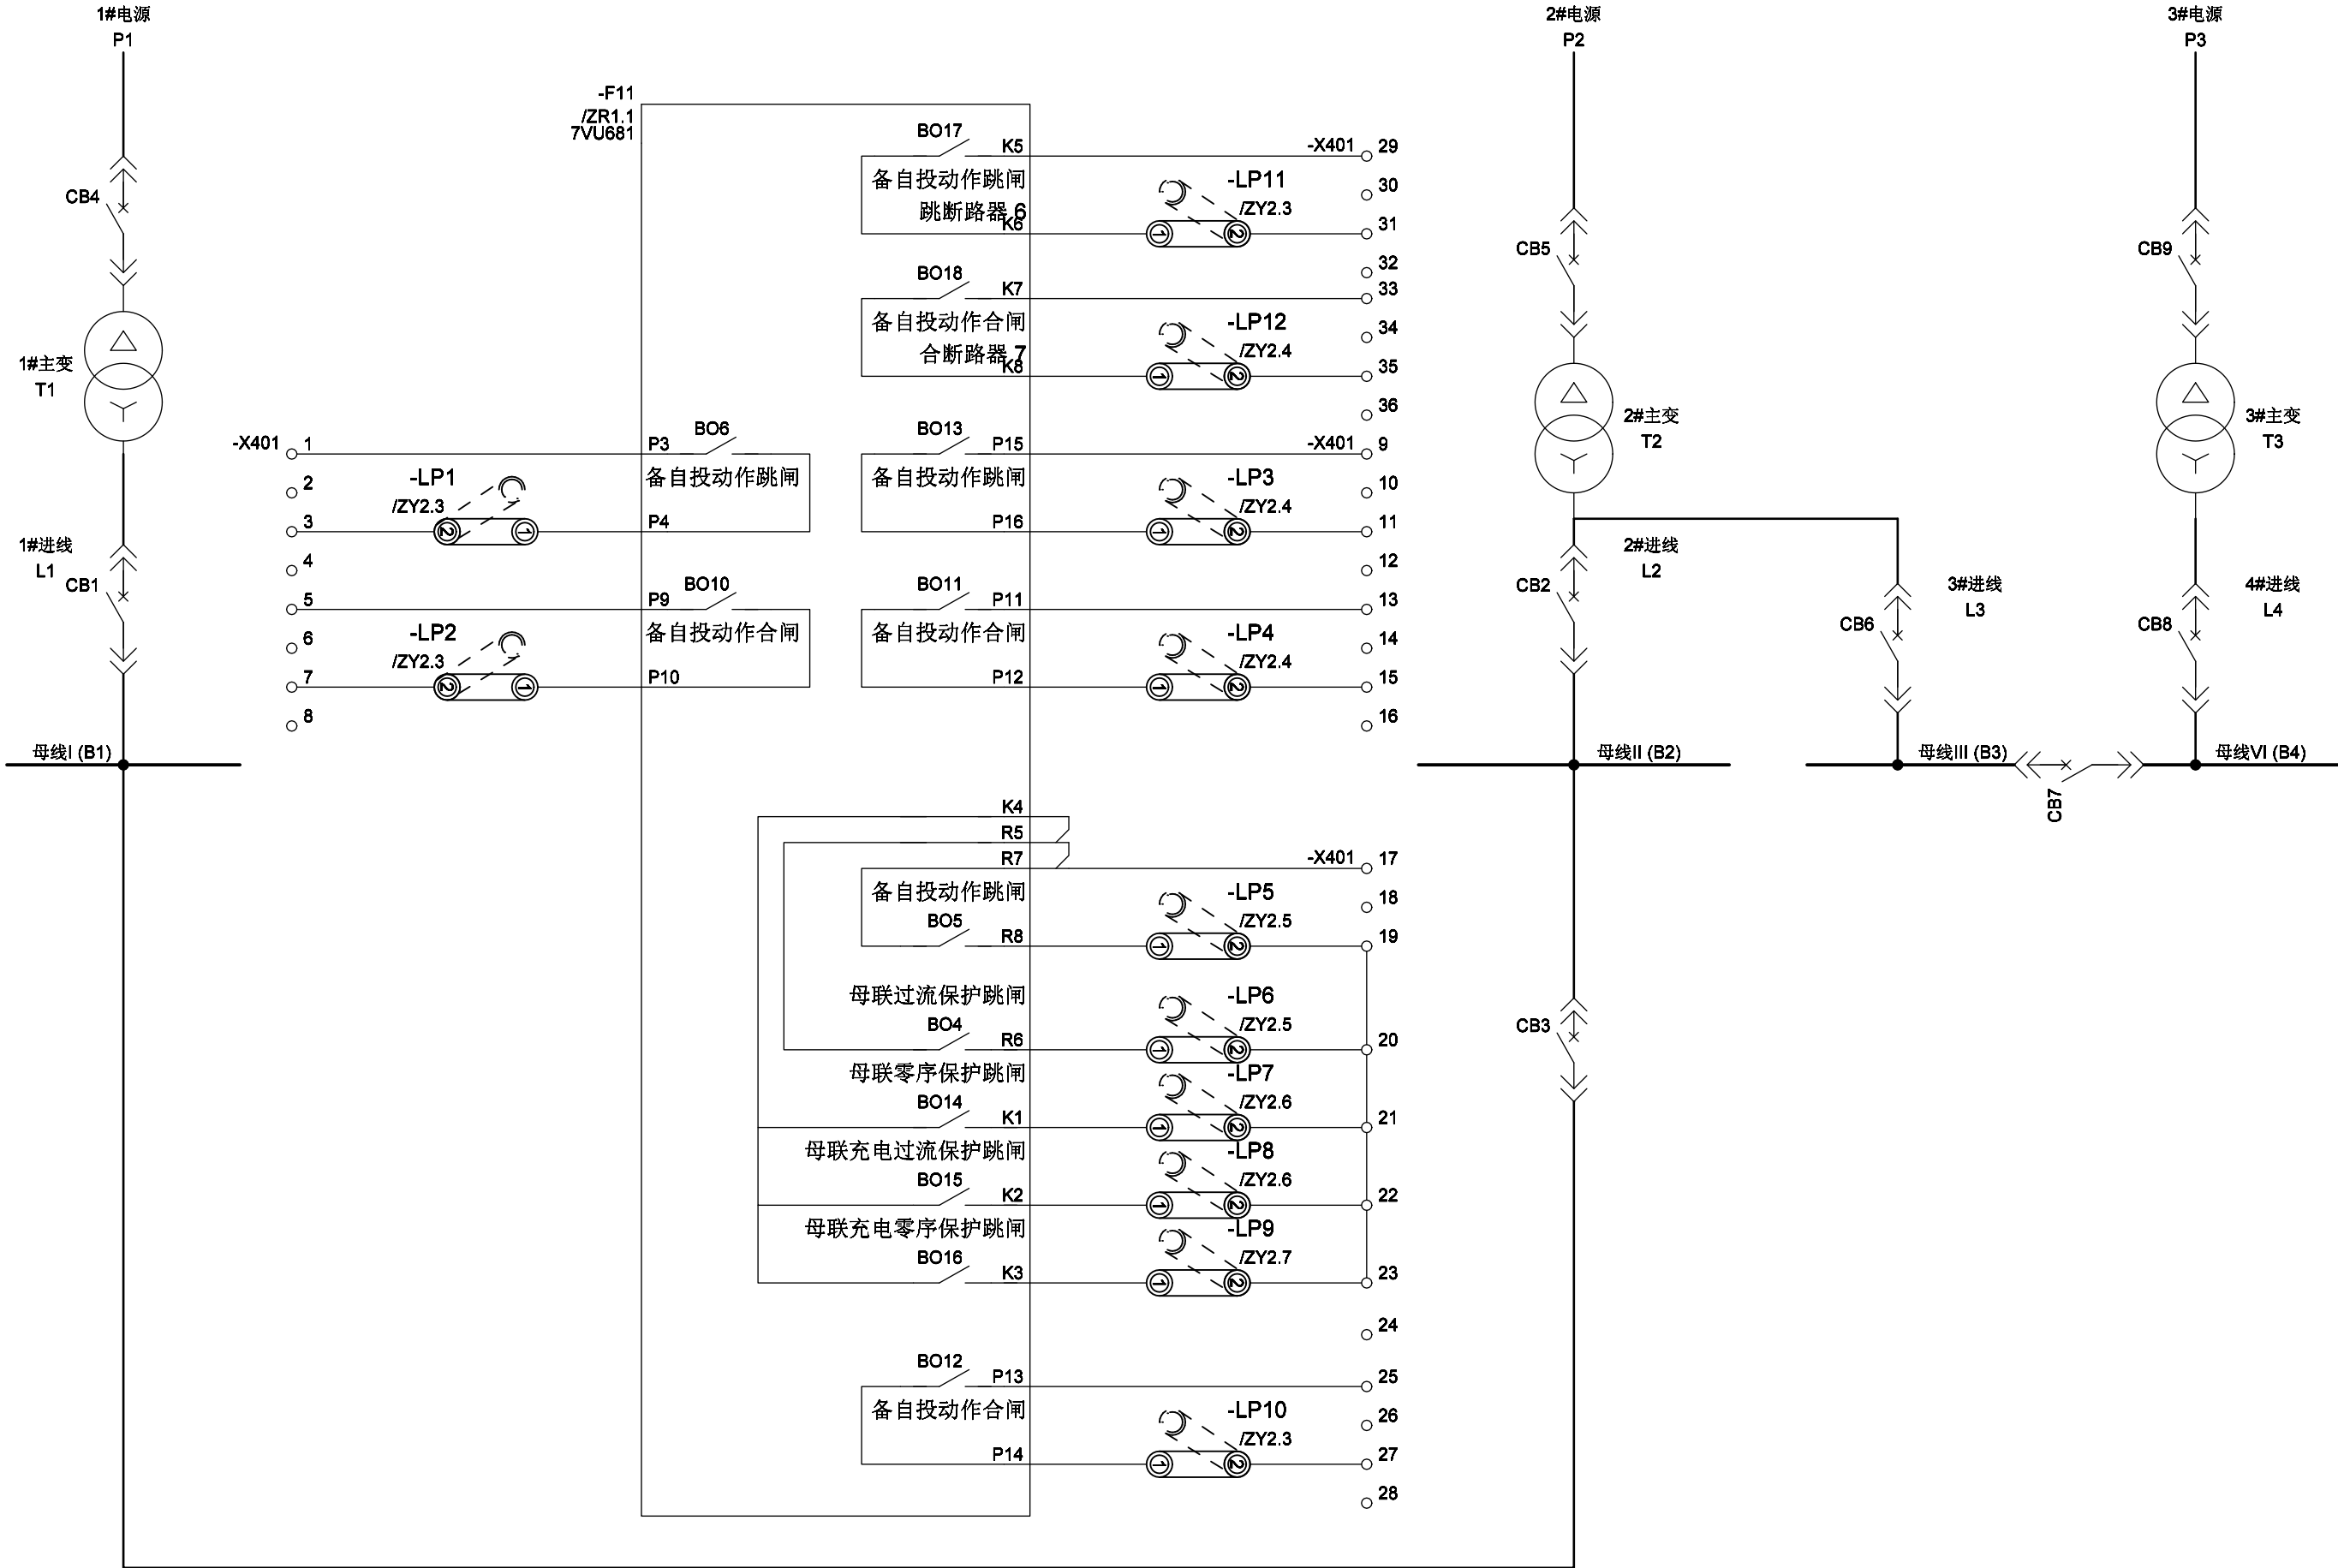

				日期	06.2011	标准图纸	Siemens AG	备用电源自投屏 出口回路图		S	=K01	
				制图								+R05
0A				审核		标准图纸						页码 1+
版 本	备注	日期	名称	标准	IEC 750	原始项目/目标项目/		电路图		-S030-0A		2 页数



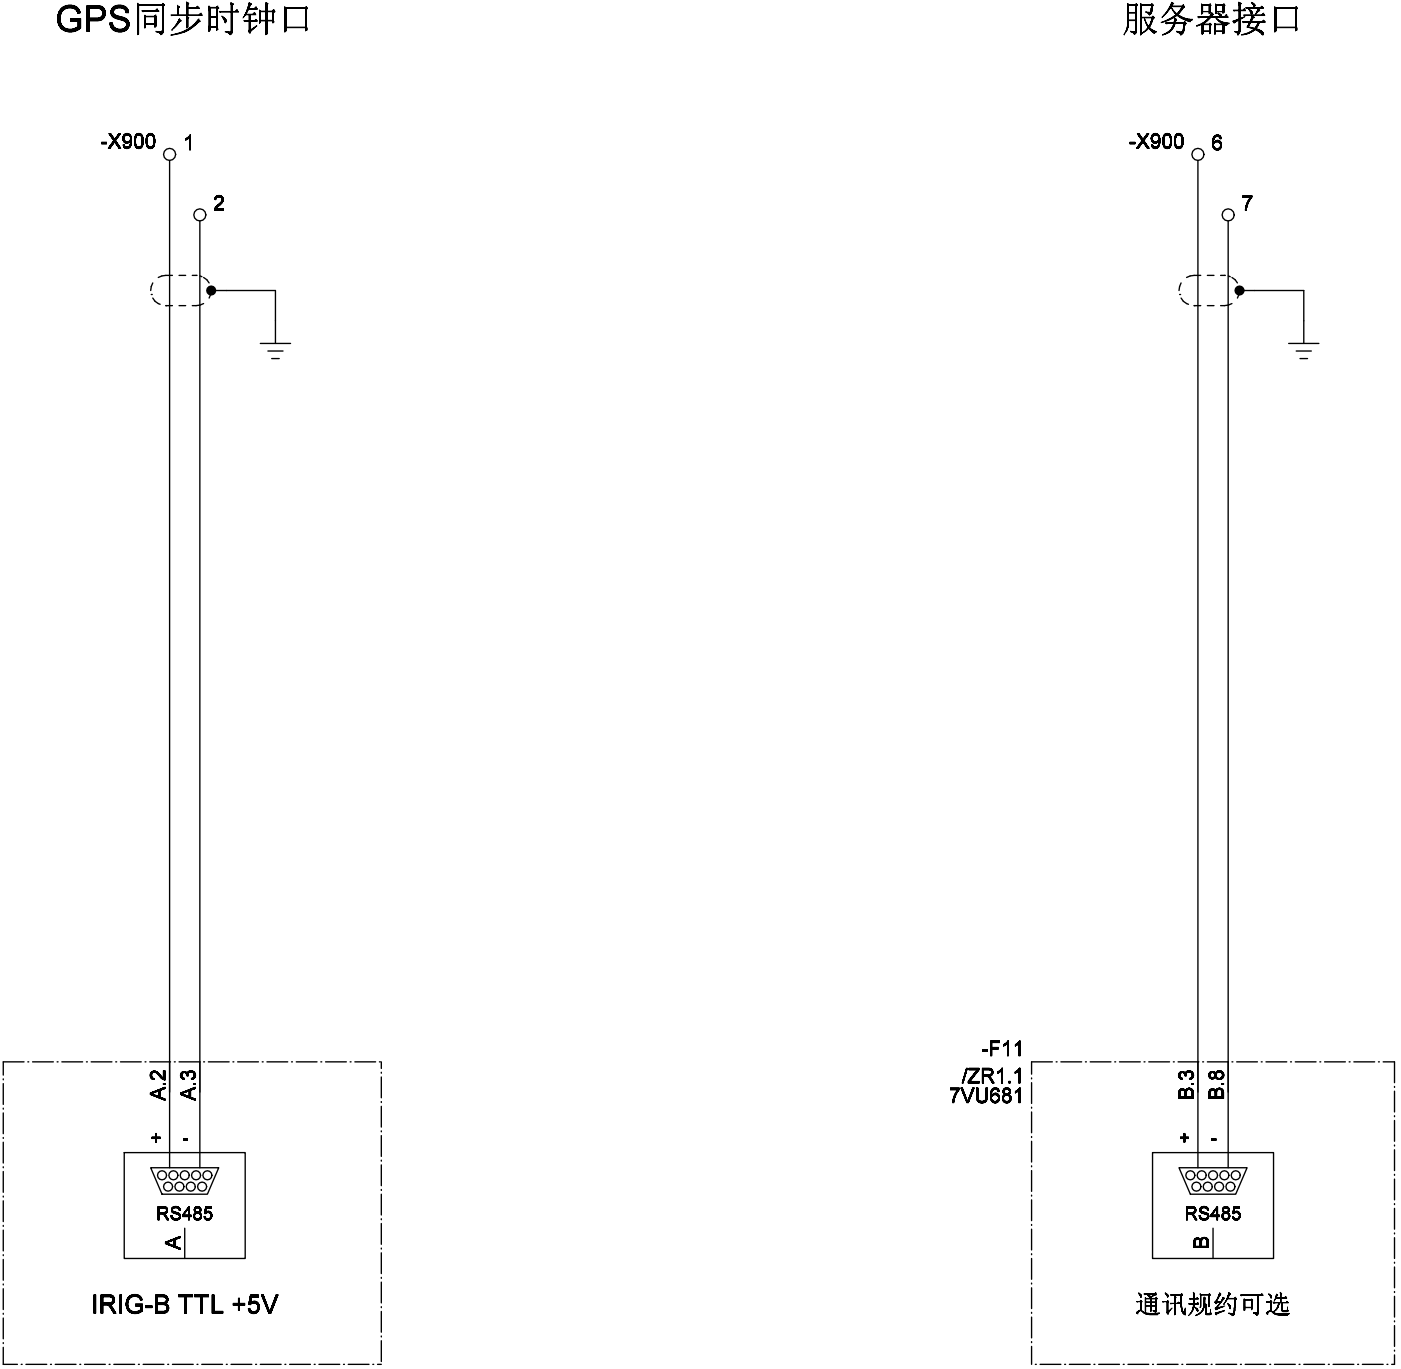


				日期	06.2011	标准图纸	Siemens AG	备用电源自投屏 系统通讯图			S	=K01		
				制图									+R05	VA1
0A				审核					标准图纸					页码 1-
版 本	备注		日期	名称	标准	IEC 750	原始项目/目标项目/			-S070-0A		1 页数		

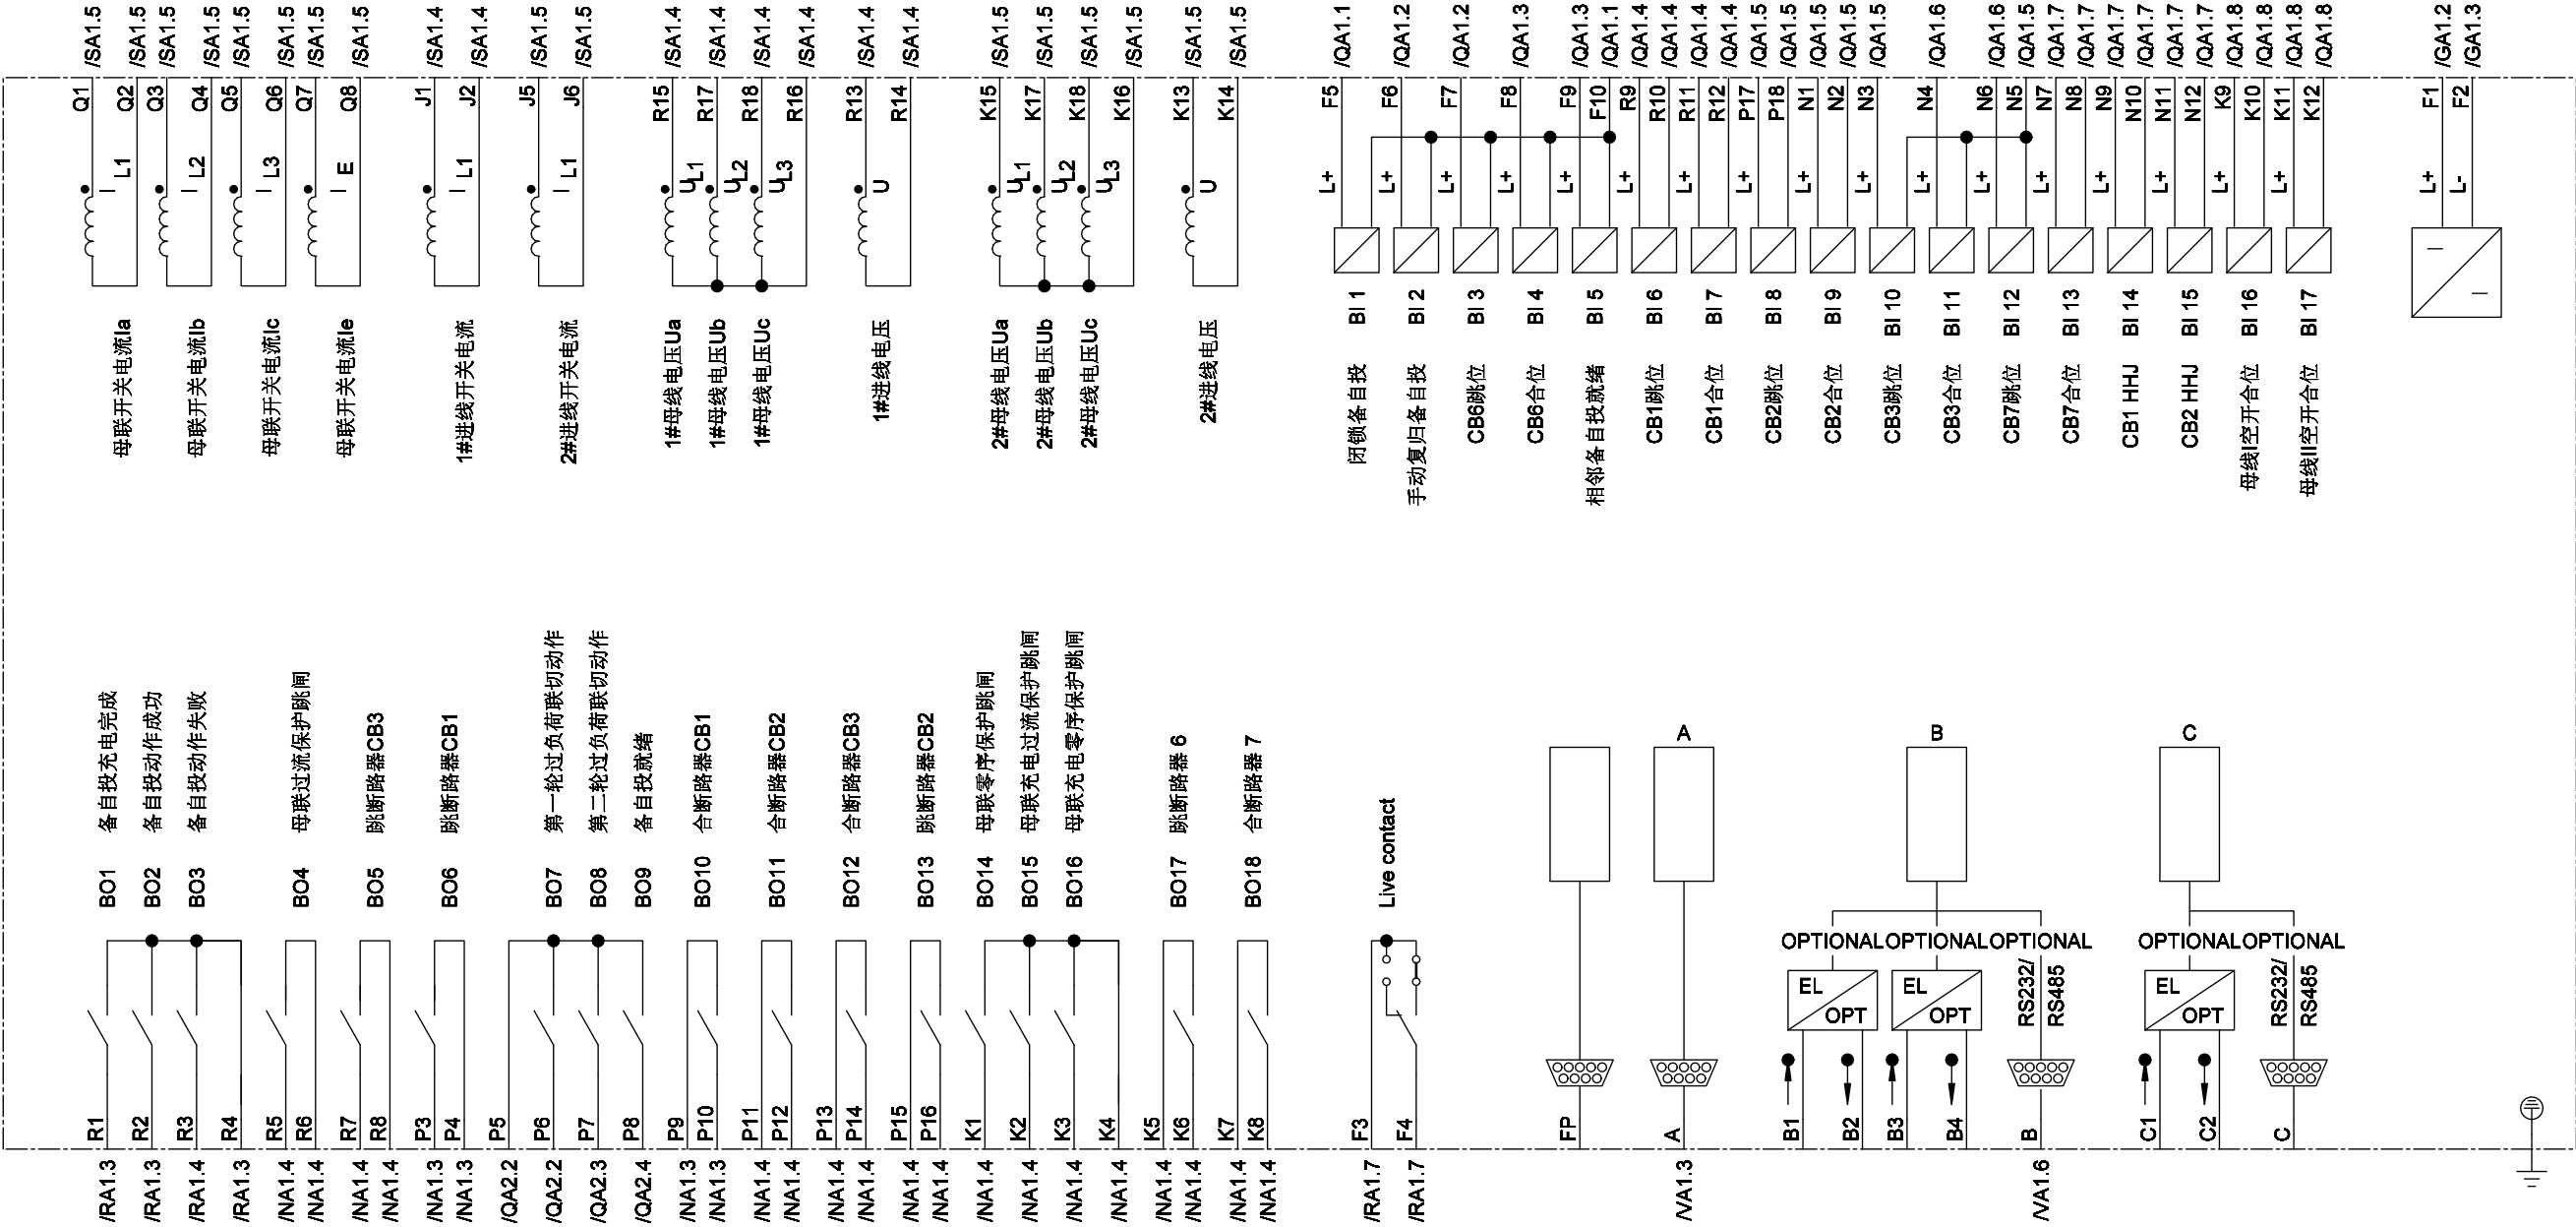


D:\ELCAD_PROJECT\120000-standard drawings\fast transfer\ELCAD\=K01+R05.pro PTD80617				项目 1: 符号库 1: 符号库 2: 符号库 3: 符号库 4:				转换文件 A: Date 转换文件 B: 转换文件 C: 转换文件 D: Appr.				ELCAD-版本 7.3.1 最后使用: 4.07.11				Archive: =K01 / +R05 / S / ZY / 2			
CopyRight (C) Siemens AG 2005 All Rights Reserved																			

1		2		3		4		5	6		7		8											
A	A 条款		B 识别数据 型号 所必须的技术数据，例如控制电压，频率,设置范围				C 描述		D 供货商		E 数量	F 识别符号 设备			A									
	1	JL-1-2.5/2					连接片				27	-LP1,-LP2,-LP3,-LP4,-LP5,-LP6,-LP7,-LP8,-LP9,-LP10,-LP11												
												-LP12,-LP13,-LP14,-LP15,-LP16,-LP17,-LP18,-LP19,-LP20												
B												-LP21,-LP22,-LP23,-LP24,-LP25,-LP26,-LP27			B									
	2	LA39-A1-11/G					复位按钮		APT		1	-SA1												
	3	5SJ62037 CC20+5ST3010, 1A					空气开关		SIEMENS		1	-F111												
C	4	5SJ63017 CC20+5ST3010, 1A					空气开关		SIEMENS		2	-F701,-F702			C									
	5	7PA27*2-0AA0-2					中间继电器		SIEMENS		3	-K11,-K12,-K31												
	6	7VU681*-*EW*2-1AA0					备自投装置		SIEMENS		1	-F11												
D															D									
E															E									
F															F									
				日期	06.2011	标准图纸			Siemens AG					T	=K01	ZZ1								
0A				制图		标准图纸									+R05									
版 本	备注	日期	名称	审核	标准	IEC 750			原始项目/目标项目/					-L090-0A		页码 1-								
				标准					零部件目录表							1 页数								
1		2		3		4		5	6		7		8											

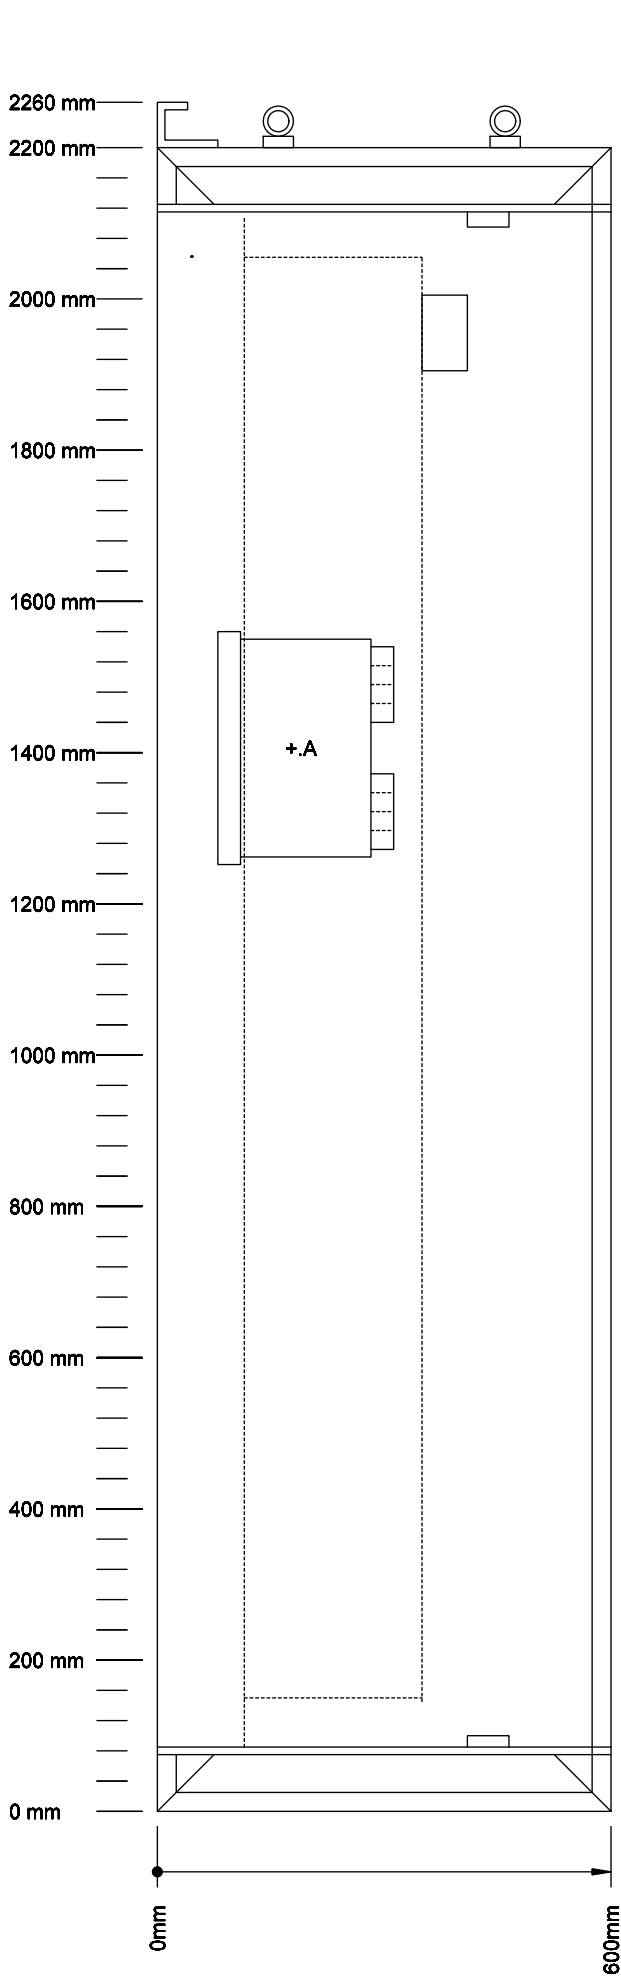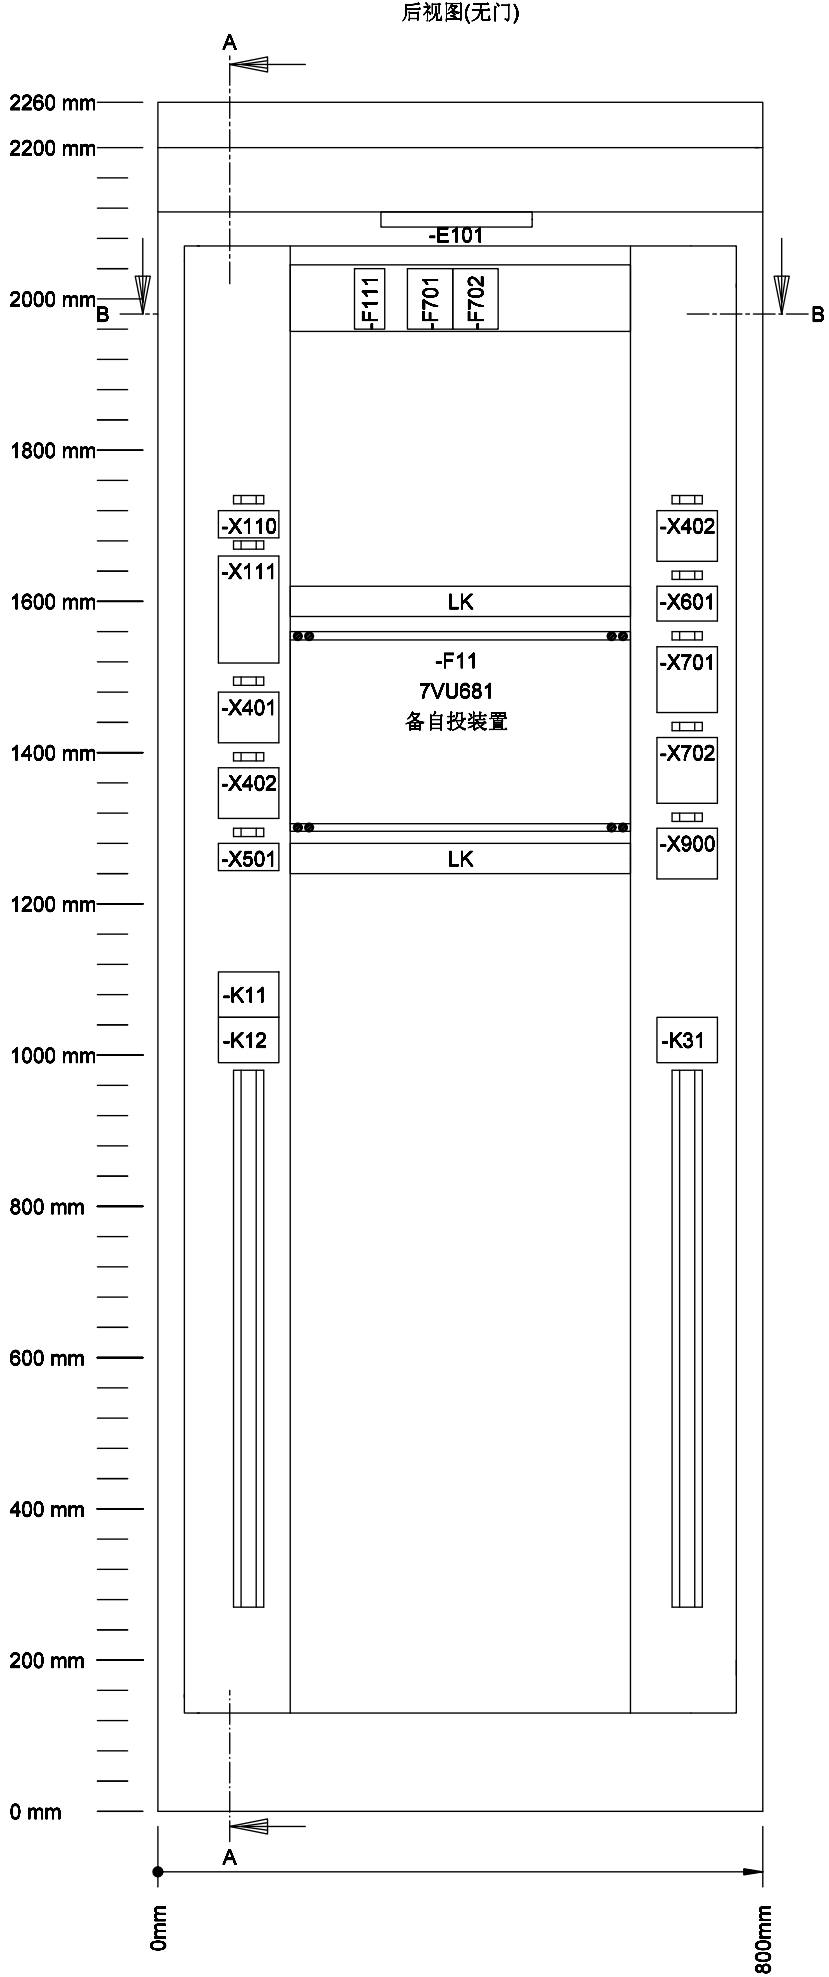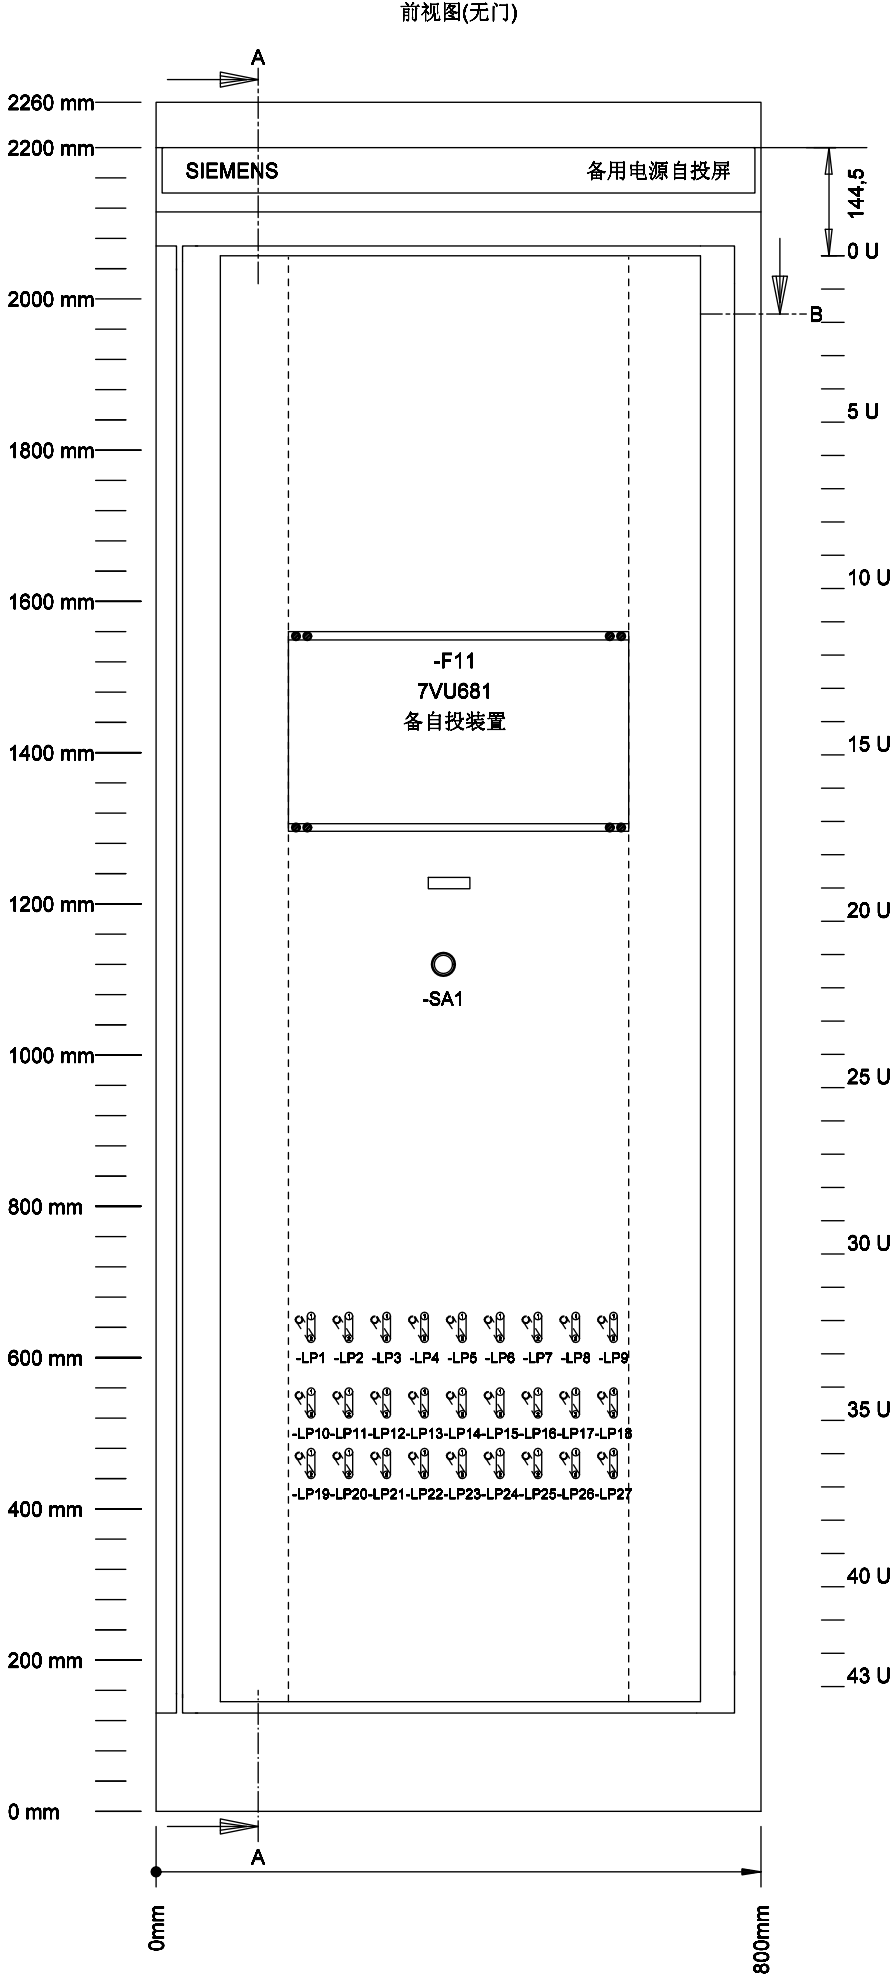


				日期	06.2011	标准图纸	Siemens AG	备用电源自投屏 屏柜布置图		U	=K01	
				制图								+R05
0A				审核		标准图纸						页码 1+
版 本	备注	日期	名称	标准	IEC 750	原始项目/目标项目/		电路图		-V091-0A		2 页数

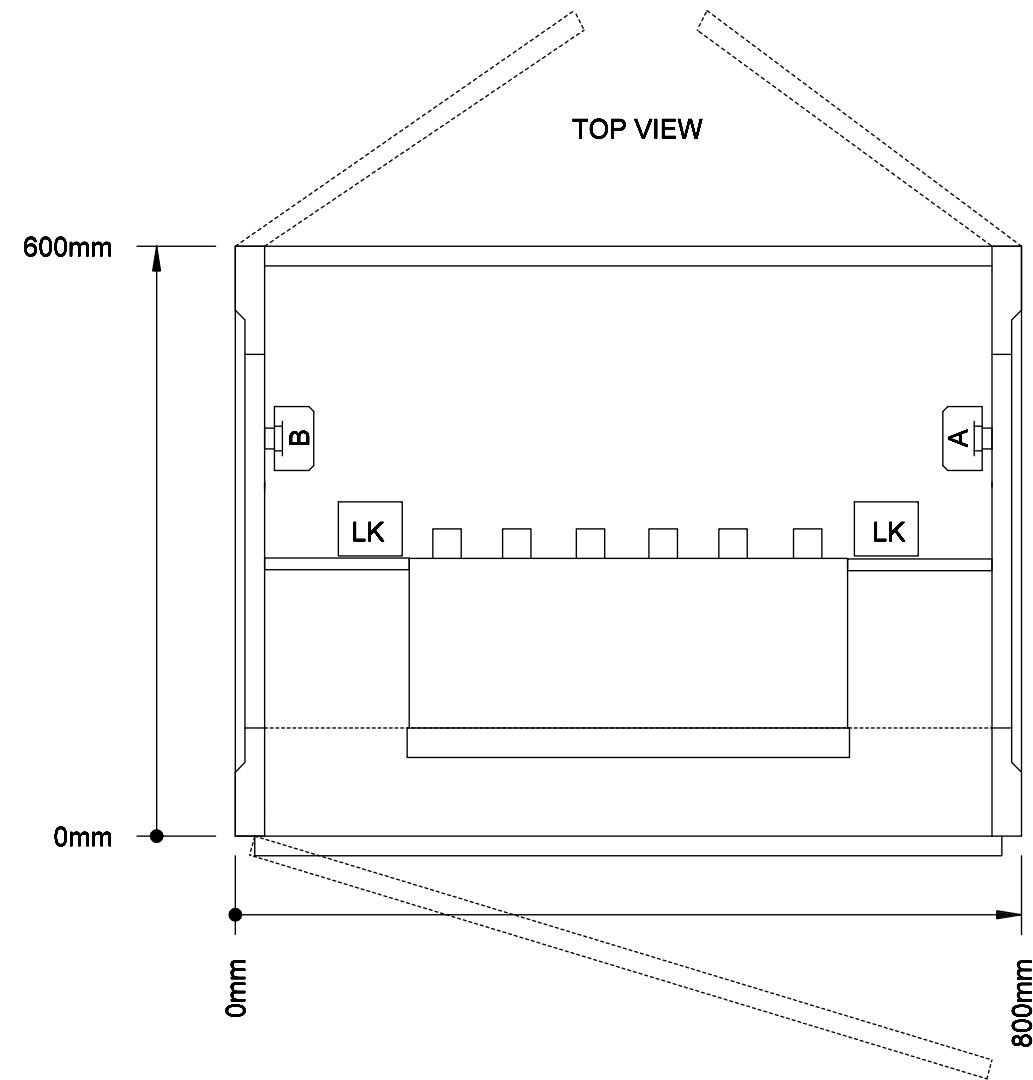

LEGEND

LK: 走线槽
A,B: 端子排

线色：灰色：
 防护等级:IP30
 颜色：RAL 7032
 机柜尺寸:2260*800*600mm

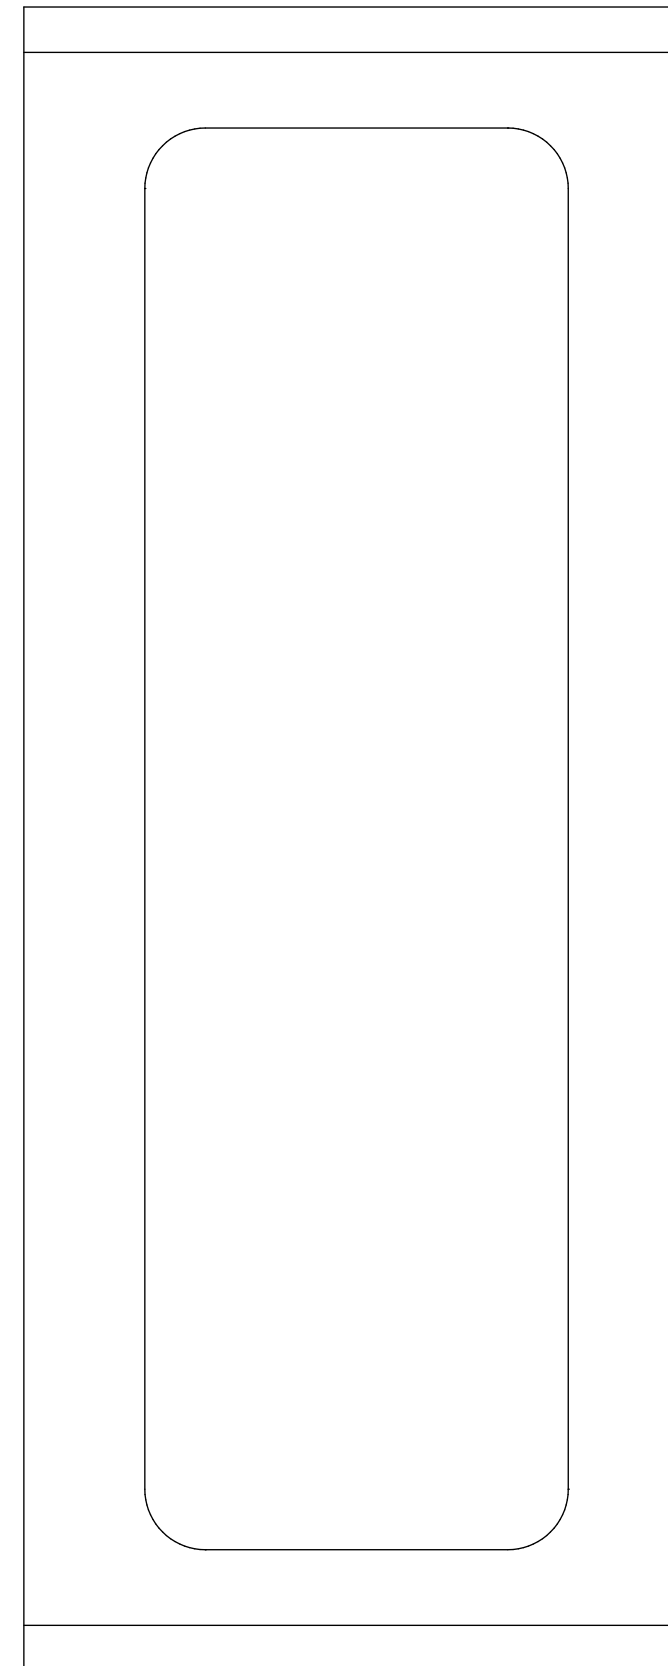

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]