


如果发现 Modbus 上送的遥测值小数点后的位不传送，可以扩大量程

1.在矩阵中，右键点击某项遥测



2.修改下面参数 scaling index，当然在后台中也需要调整相应的数量级。

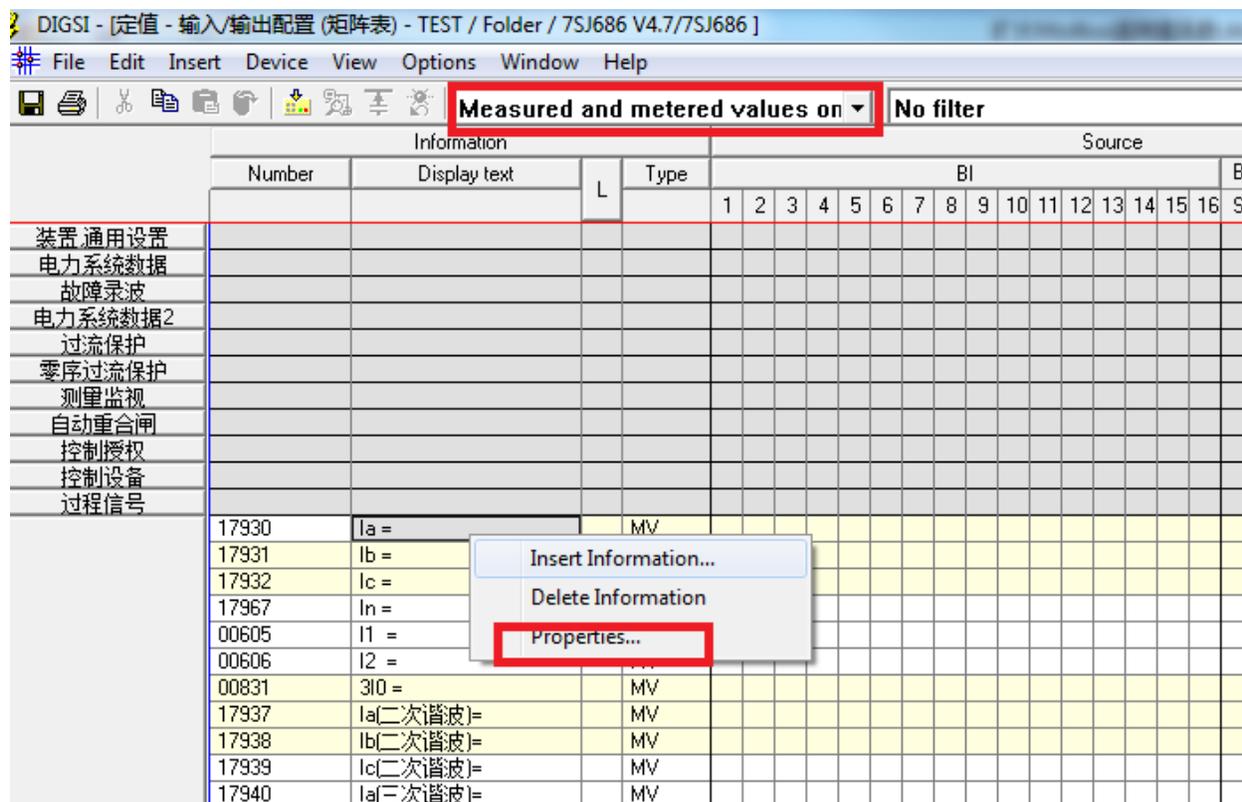